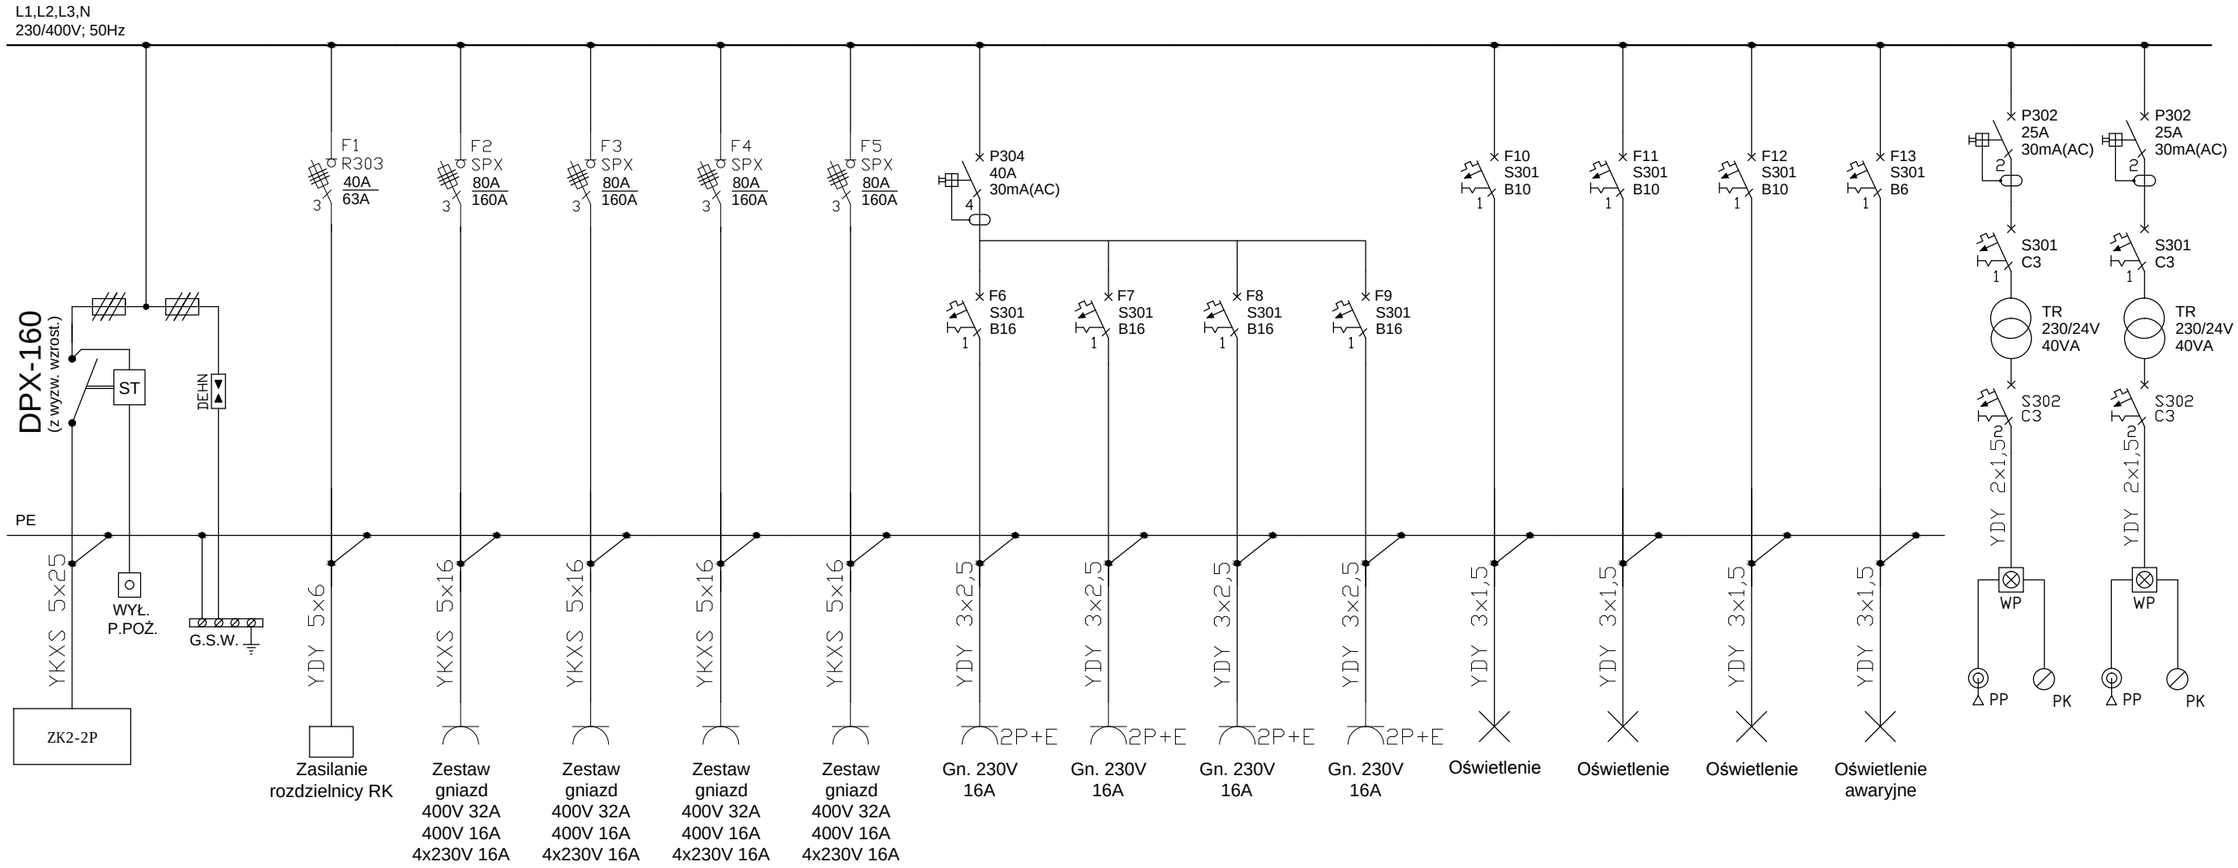

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa	z tworzywa sztucznego
Stopień ochrony IP	40
Napięcie znamionowe	400V AC
Ustawienie	podtynkowa

TN-S

SZYBKIE WYŁĄCZENIE!

POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

Uwagi:
1.Należy przewidzieć 30% zapas w rozdzielnicy dla dodatkowych zabezpieczeń

WEBAU

Grupa WEBAU Sp. z o.o
ul. Łokietka 9/3, 59-700 Bolesławiec, piętro II
tel./fax. +48 75 78 44 311
e-mail: biuro@webau.pl
www.webau.pl

Numeracja rysunku:	E-PB-08
Skala rysunku:	P_02_16_GWe
Numer archiwalny:	1:100
Studium dokumentacji:	Projekt budowlany

TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT ROZDZIELNICY RH

NAZWA ZADANIA: Budowa sali gimnastycznej, budowa łącznika, budowa zbiornika szczelnego, przebudowa kotłowni wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół w Trzemżalu dla zadania:"Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół w Trzemżalu".

ADRES: (LOKALIZACJA): *Trzemżal 56, Trzemeszno 62-235 dz. nr 66/4, 66/5*

INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY): *Gmina Trzemeszno ul. Dąbrowskiego 2 Trzemeszno 62-240*

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	DATA:
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT:	mgr inż. Łukasz Burzawa Nr upr. 146/DOŚ/13, Nr Ewid. DOŚ/IE/0281/13 *W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*		04.2016
BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Krzysztof Zawadzki Nr upr. 173/DOŚ/13, Nr Ewid. DOŚ/IE/0282/13 *W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń*		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych